

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

DIS/MCN/TOU/UT-FI/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS L. 241/1990 E DELL'ART. 38 D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELL'INTERVENTO IDENTIFICATO CON LA LETTERA C2.3 "INTERVENTO DI installazione di nuove barriere stradali su opere d'arte su S.P. 76 km 5+600, S.P. 76 km 6+150" - CUP: B19J21026490001 - TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO_COMUNE_MONTAIONE_BT

Spett.le Ente,

in riferimento a quanto in oggetto, si comunica che la scrivente società esprime parere FAVOREVOLE, precisando altresì quanto segue.

Vi informiamo che in prossimità delle aree progettuali di Vostro interesse non insistono nostre linee MT (15 kV) e BT (0,4 kV).

Pertanto, vengono opportunamente trasmesse le planimetrie con indicata la posizione delle nostre linee elettriche, precisandovi che la posizione delle linee in cavo interrato è da ritenersi puramente di massima essendo possibili discordanze con la situazione reale, con esonero di ogni responsabilità della Società e-distribuzione S.p.A.

Si ricorda di formulare le richieste annesse alla variazione della linea elettrica in tempi significativamente compatibili e antecedenti all'inizio dei lavori progettuali in oggetto (<https://www.e-distribuzione.it>).

Nell'esecuzione di lavori in prossimità dei nostri impianti in servizio, si raccomanda inoltre di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Si ricorda inoltre che l'articolo 130 del R.D.L. 11/12/1933, n.° 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque, manomettere le condutture elettriche. Pertanto, si declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori

Nel caso in cui che le nostre linee fossero ritenute interferenti con l'opera in oggetto dovrà essere formulato con congruo anticipo richiesta di spostamento impianti (fax:800046674 – pec: e-distribuzione@pec.edistribuzione.it); in fase di elaborazione del relativo preventivo saranno valutati oneri e d'opere a carico del richiedente.

Eventuale richiesta per segnalazione sul posto delle linee elettriche in cavo interrato dovrà essere rivolta a: e-distribuzione S.p.A, Unità Territoriale di Firenze (Ing. Antonella Gentile; cell:3499335811; mail: antonella.gentile2@edistribuzione.com) almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.


Richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che regolamentano la materia ed in particolare sugli artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni e pertanto decliniamo ogni responsabilità per ogni evento dannoso che potesse derivare a persone, animali e cose in dipendenza dei lavori di cui sopra e per l'inosservanza delle relative vigenti disposizioni di legge, salvo ed impregiudicato ogni nostro ulteriore diritto.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

FEDERICO SELVATICI
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Planimetrie dei sottoservizi di e-distribuzione S.p.A nelle aree interessate dall'intervento di installazione di barrire stradali su opere d'arte su S.P.
76 al km 5.600, Ponte 3 (Progetto Definitivo-Esecutivo)

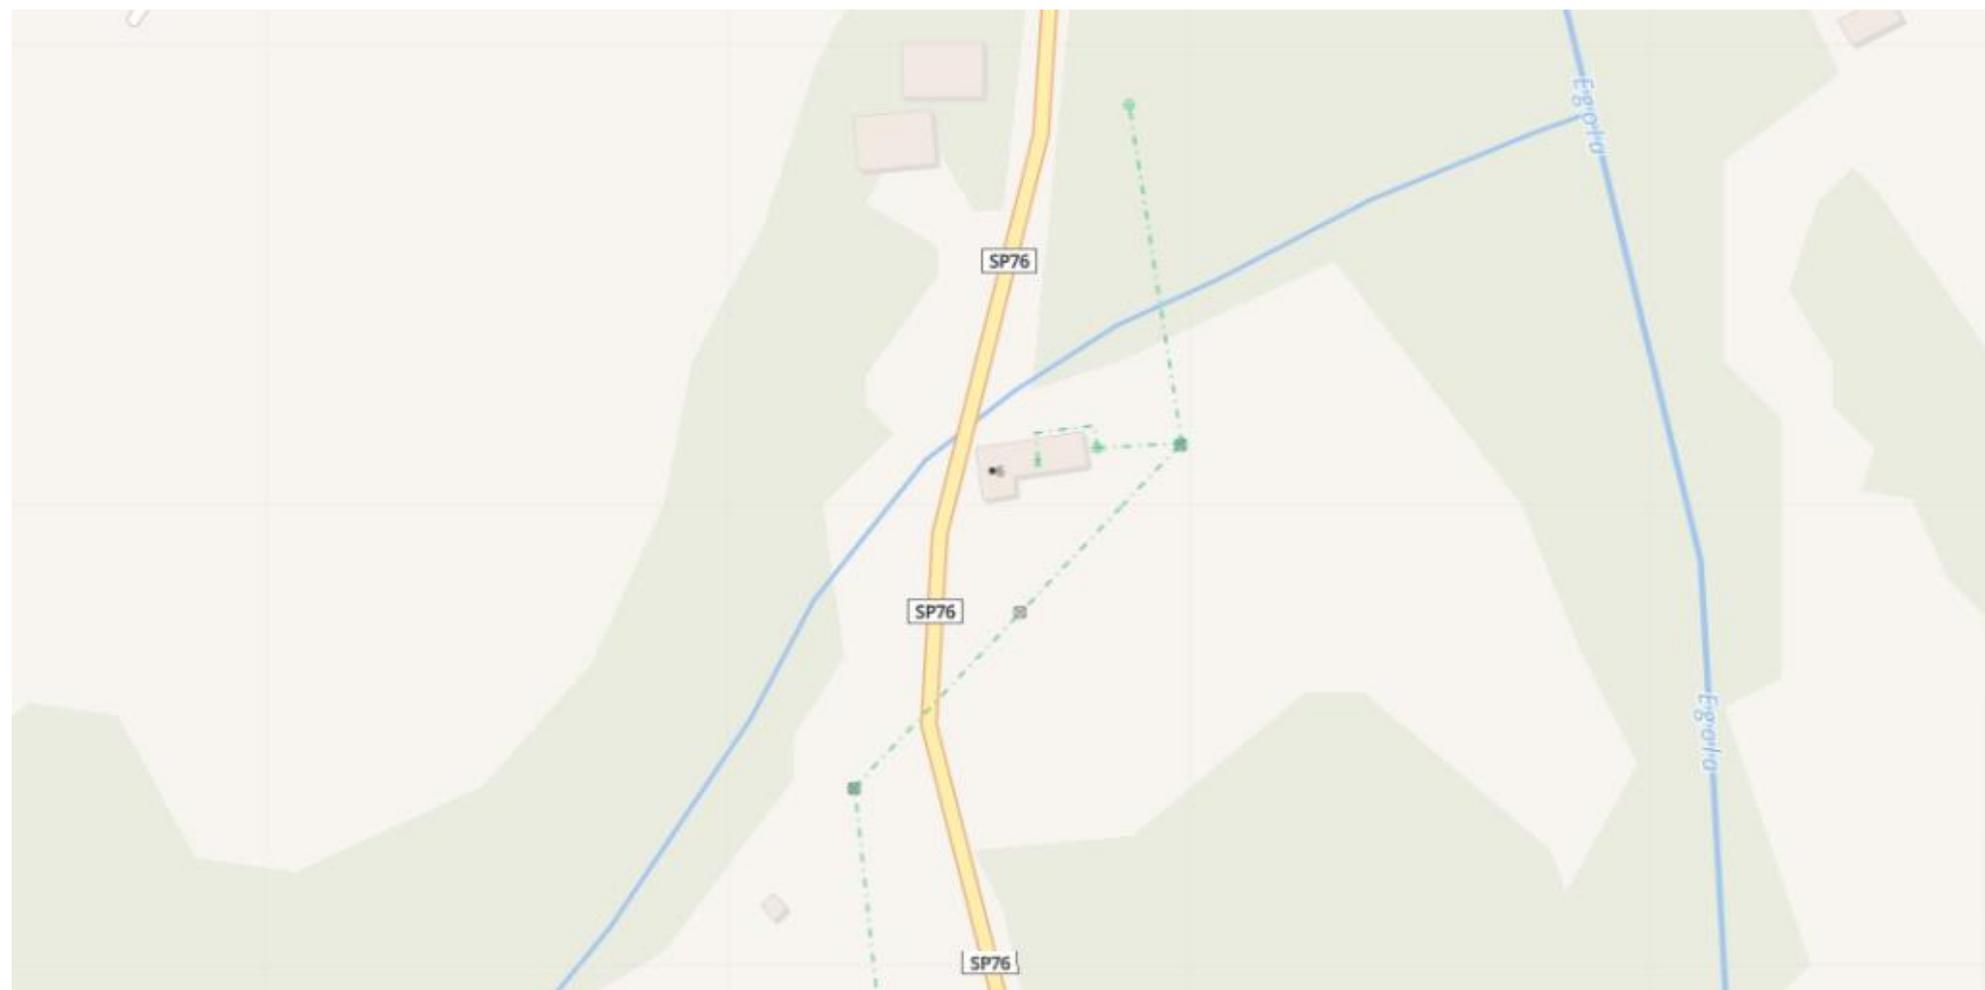

Rami BT 0,4 kV

 Aereo Cavo, in Esercizio

 Interrato, In Esercizio

Rami MT 15 kV

 Interrato, in Esercizio

 Aereo Nudo, In Esercizio

Planimetrie dei sottoservizi di e-distribuzione S.p.A nelle aree interessate dall'intervento di installazione di barrire stradali su opere d'arte su S.P.
76 al km 6.150, Ponte 4 (Progetto Definitivo-Esecutivo)

